


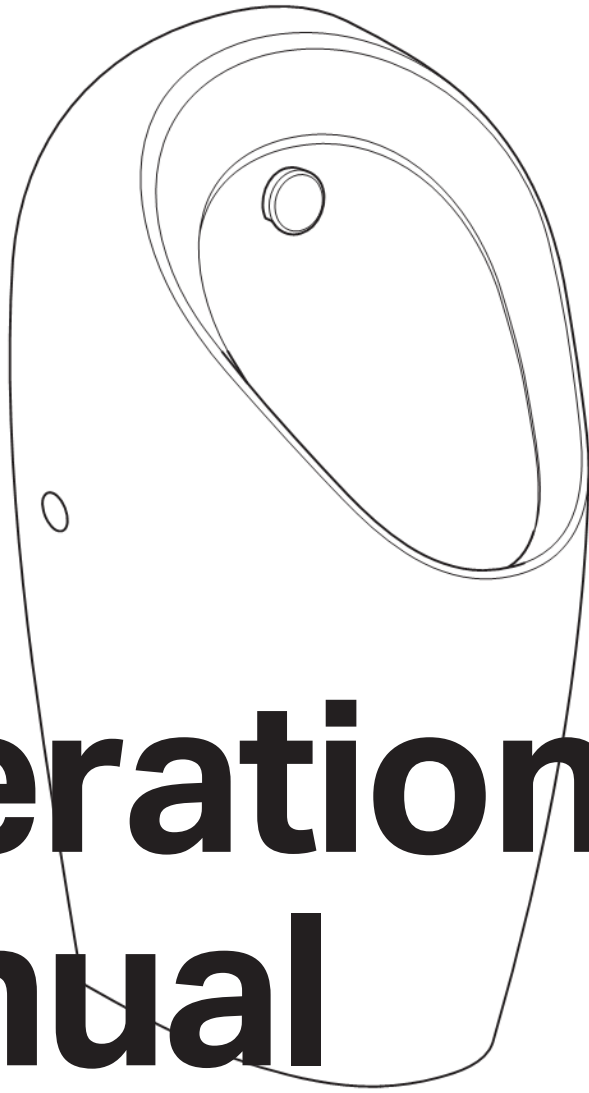


Operation Manual

Betriebsanleitung
Manuel d'utilisation
Istruzioni di funzionamento

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Productbeschrijving

Opbouw

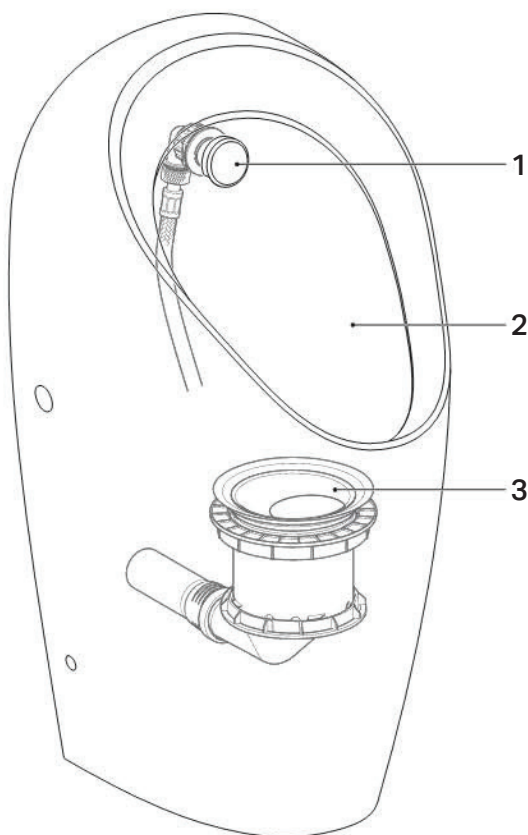

- 1 Sproeikop
- 2 Urinoirkeramiek
- 3 Sifon

Technische gegevens

Stroomdrukgebied	100–800 kPa
	1–8 bar

Onderhoud

Reinigingsmodus activeren

Voor reiniging van het urinoir: reinigingsmodus activeren volgens de gebruiksaanwijzing van het urinoirstuursysteem.

Urinoirkeramiek reinigen

Urinoirkeramiek met een vloeibaar, mild reinigingsmiddel reinigen.



Agressieve en schurende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak van het urinoirkeramiek beschadigen. Geen chloor- of zuurhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen gebruiken.



Voor de reiniging adviseert Geberit de Geberit AquaClean reinigingsset (art. nr. 242.547.00.1).

Sproeikop reinigen of vervangen

Afdekking en kop van de sproeikop minimaal eens per jaar reinigen met een vloeibaar, mild reinigingsmiddel. De kop bij behoefte met een gangbaar ontkalkingsmiddel ontkalken. De kop vervangen, als deze niet meer volledig kan worden gereinigd en ontkalkt.

Zie de afbeeldingenreeks in de bijlage.



- 1** Centrale watertoevoer sluiten.
- 2** Afdekking en kop demonteren.
- 3** Kop reinigen en met water afspoelen of de kop vervangen (art. nr. 243.333.00.1).
- 4** Kop en afdekking monteren.
- 5** Centrale watertoevoer openen.

Sifon vervangen

Om hygiënische redenen de sifon minimaal eens per jaar vervangen.

Voorwaarde

Reinigingsmodus is geactiveerd.


Zie de afbeeldingenreeks in de bijlage.





- 1** Sifon demonteren.
- 2** Sifon en afdekking vervangen (art. nr. 243.312.00.1 en 243.314.00.1).
- 3** Sifon monteren.

1


1





2

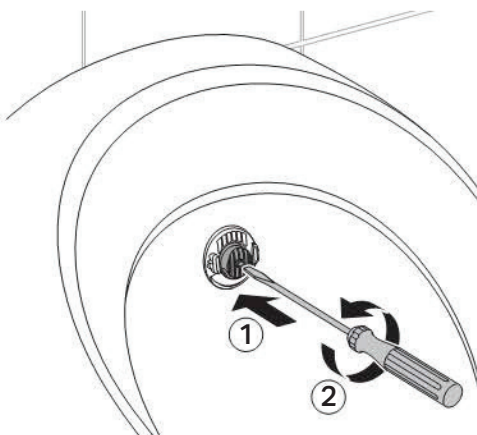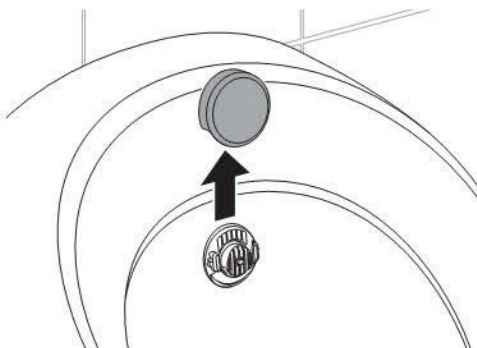


3

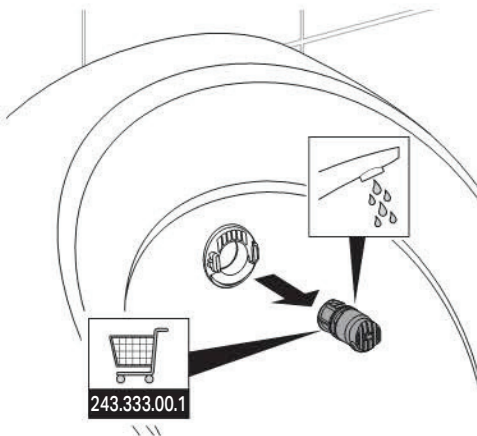

4

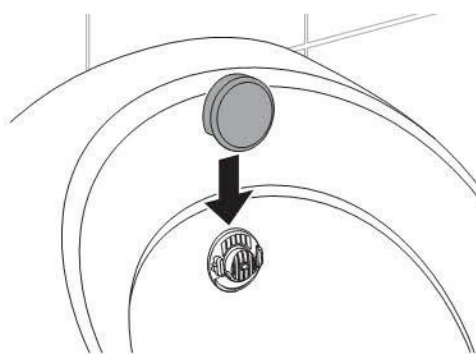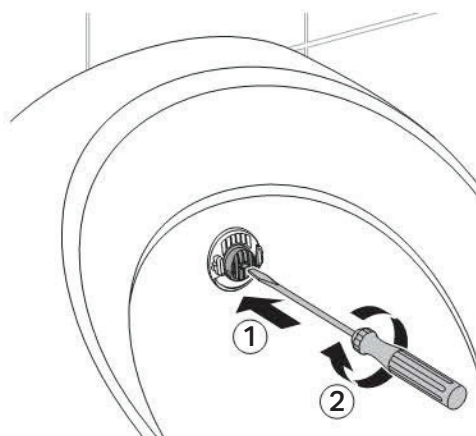

5




2

1



2

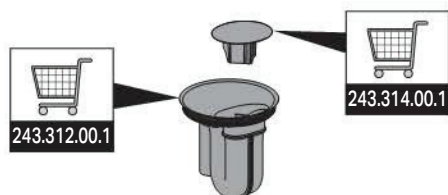

3

